



检验检测报告

报告编号： SEP/NJ/G/E213223

项目名称：靖江市人民医院污水处理出水年度水质检测2021年3月

客户名称：靖江市人民医院

联系人：李亚男

客户地址：江苏省泰州靖江市中洲路28号

样品采样日期：2021/03/13

提交报告日期：2021/03/23

检验检测单位（签章）：江苏实朴检测服务有限公司





说 明

- 1、委托单位（人）在委托测试前应说明测试的目的，由我单位按有关规范进行采样、测试。由委托单位送检的样品，本报告只对送检样品负责。
- 2、本报告无检测单位检验检测专用章无效。
- 3、本报告无编制、审核、批准签字无效。
- 4、本报告涂改无效。
- 5、本报告未经实验室书面批准不得复制（全文复制除外）；报告复印件未加盖检测单位检验检测专用章、副本章无效。
- 6、对本报告检验结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内提出，逾期不予受理。



报告编号: SEP/NJ/G/E213223

本报告共6页

项目名称		靖江市人民医院污水处理出水年度水质检测2021年3月			
分析样品数量		60	样品类型	无组织废气(60)	
分析日期		2021/03/13~2021/03/14	样品来源	实朴采样	
类别	技术说明				
	分析指标	方法	主要设备	型号	实验室设备编号
无组织废气	氨	HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	T6新世纪	SEP-NJ-J233
	臭气浓度	GB/T 14675-1993空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	-	-	-
	非甲烷总烃	HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	气相色谱仪	GC-8600	SEP-NJ-J047
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》3.1.11.2 国家环境保护总局(2003)亚甲基蓝分光光度法(B)	紫外可见分光光度计	T6新世纪	SEP-NJ-J209
	氯气	HJ/T 30-1999固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法	紫外可见分光光度计	T6新世纪	SEP-NJ-J233
备注		-			
编制人:	陈添凤	审核人:	高敏	批准人:	霍尔昕



检测报告

测点位置	采样日期	分析项目	检出限	单位	采样时间	测试结果
A1	2021/3/13- 2021/3/13	氨	0.01	mg/m ³	09:00-10:00	<0.01
					11:00-12:00	<0.01
					13:00-14:00	0.09
		臭气浓度	10	无量纲	09:00-10:00	<10
					11:00-12:00	<10
					13:00-14:00	<10
		甲烷	0.06	mg/m ³	09:00-10:00	1.70
					11:00-12:00	1.71
					13:00-14:00	1.75
		硫化氢	0.001	mg/m ³	09:00-10:00	<0.001
					11:00-12:00	<0.001
					13:00-14:00	<0.001
		氯气	0.03	mg/m ³	09:00-10:00	0.14
					11:00-12:00	0.26
					13:00-14:00	0.06
A2	2021/3/13- 2021/3/13	氨	0.01	mg/m ³	09:00-10:00	0.02
					11:00-12:00	0.03
					13:00-14:00	0.05
		臭气浓度	10	无量纲	09:00-10:00	<10
					11:00-12:00	<10
					13:00-14:00	<10
		甲烷	0.06	mg/m ³	09:00-10:00	1.50
					11:00-12:00	1.61
					13:00-14:00	1.69
		硫化氢	0.001	mg/m ³	09:00-10:00	<0.001
					11:00-12:00	<0.001
					13:00-14:00	<0.001
		氯气	0.03	mg/m ³	09:00-10:00	0.13
					11:00-12:00	0.37
					13:00-14:00	0.38
A3	2021/3/13- 2021/3/13	氨	0.01	mg/m ³	09:00-10:00	0.02
					11:00-12:00	<0.01
					13:00-14:00	<0.01
		臭气浓度	10	无量纲	09:00-10:00	13
					11:00-12:00	14



A3	2021/3/13- 2021/3/13	臭气浓度	10	无量纲	13:00-14:00	<10
		甲烷	0.06	mg/m ³	09:00-10:00	1.68
					11:00-12:00	1.70
					13:00-14:00	1.96
		硫化氢	0.001	mg/m ³	09:00-10:00	<0.001
					11:00-12:00	<0.001
					13:00-14:00	<0.001
		氯气	0.03	mg/m ³	09:00-10:00	0.12
					11:00-12:00	0.05
13:00-14:00	0.34					
A4	2021/3/13- 2021/3/13	氨	0.01	mg/m ³	09:00-10:00	<0.01
					11:00-12:00	<0.01
					13:00-14:00	<0.01
		臭气浓度	10	无量纲	09:00-10:00	11
					11:00-12:00	<10
					13:00-14:00	12
		甲烷	0.06	mg/m ³	09:00-10:00	1.63
					11:00-12:00	1.55
					13:00-14:00	1.39
		硫化氢	0.001	mg/m ³	09:00-10:00	<0.001
					11:00-12:00	<0.001
					13:00-14:00	<0.001
		氯气	0.03	mg/m ³	09:00-10:00	0.13
					11:00-12:00	0.12
					13:00-14:00	0.12
说明：无组织废气测点位置见附录测点示意图。						



附录


气象参数

日期	天气	时间	大气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	环境温度 (°C)	相对湿度 (%)
2021/03/13	晴	09:00-10:00	102.6	0.9	东	15.8	44
		11:00-12:00	102.5	0.8	东	17.4	49
		13:00-14:00	102.3	1.0	东	18.4	47

附图

报告编号：SEP/NJ/G/E213223

项目名称：靖江市人民医院污水处理出水年度水质检测2021年3月

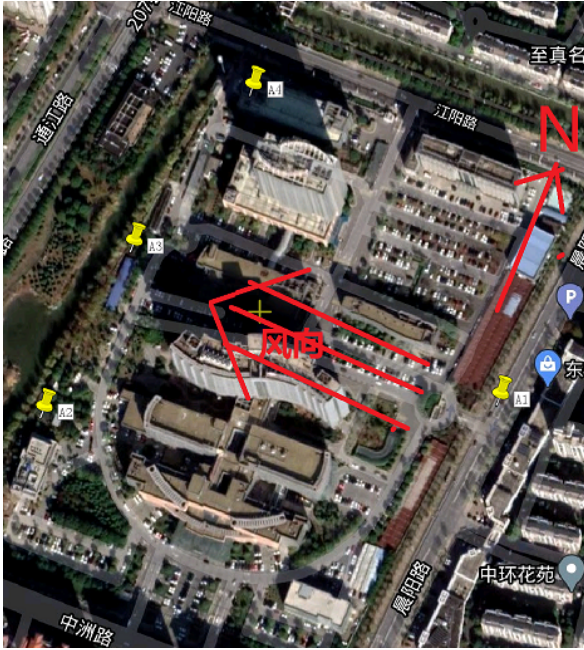



以下空白